Aquafog 700 Consejos de instalación

Directrices de la colocación

HACER: Monte el ventilador de alta generales. Permitir habitación en frente y debajo del ventilador sin obstáculos para la propulsión de la niebla. Regla empírica: cuanto más alto es el mejor! Pero al menos un pie de cualquier estructuras cubiertas. Establecer benchtop unidades de altura y (o) el ángulo de la cabeza se empañen al alza a unos 15 - 20 grados de ángulo. **HACER:** Monte el ventilador en la final de la ingesta de una estructura de ventilación. En estructuras con leve o ninguna ventilación, espacio igualmente a impulsar las unidades y la niebla de la duración de la estructura.	**NO:** Monte el ventilador cerca de la tierra debajo de mesas o bancos. **NO:** impulsar la niebla en el viento (dirección del flujo de aire). **NO:** Cramp el ventilador en cuartos apretados o flaco pasillo maneras.

Directrices de diseño

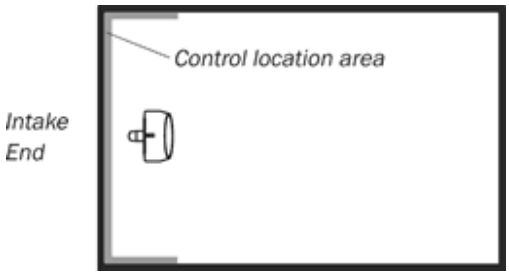	**Pequeñas estructuras** En aplicaciones que requieren sólo un ventilador, montar el ventilador de alta, centrada a lo largo de una pared, con niebla propulsora horizontalmente a lo largo de la longitud de la estructura. Si no hay ventilación, elegir el consumo final de la estructura. La mejor ubicación para la automatización de los controles se encuentra detrás del ventilador, a un nivel de fácil acceso para la vigilancia.
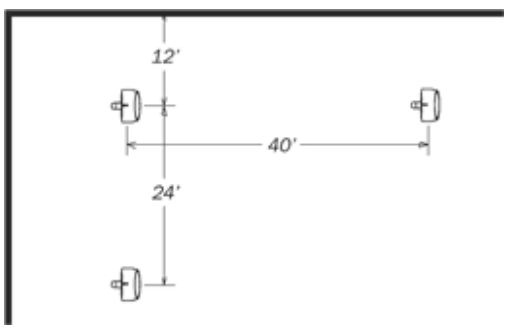	**Grandes estructuras** Igualmente los aficionados espacio dentro de la estructura. Cobertura de la capacidad dependerá en gran medida de la distancia entre los aficionados. Baja humedad y / o requisitos de refrigeración puede permitir una mayor distancia entre los aficionados. Por lo general, la distancia máxima entre los aficionados sería del 24 'x 40'. Si la estructura ha obligado a

	la ventilación, cambio de la disposición del grupo de fans más hacia el consumo final, de 8 a 10 ». La afición debe ser siempre su propulsor de niebla con la dirección de la corriente de aire.

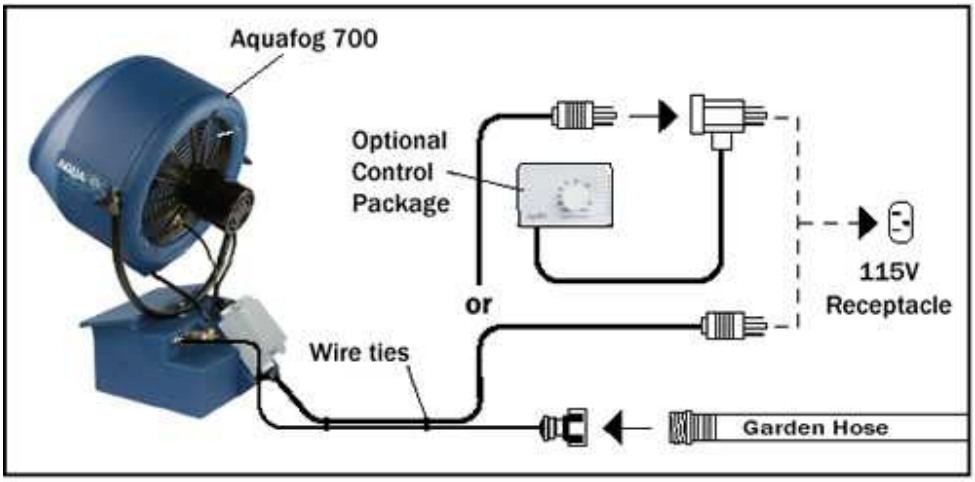

Comienzo de la página banco / sumidero de instalación colgante de diseño

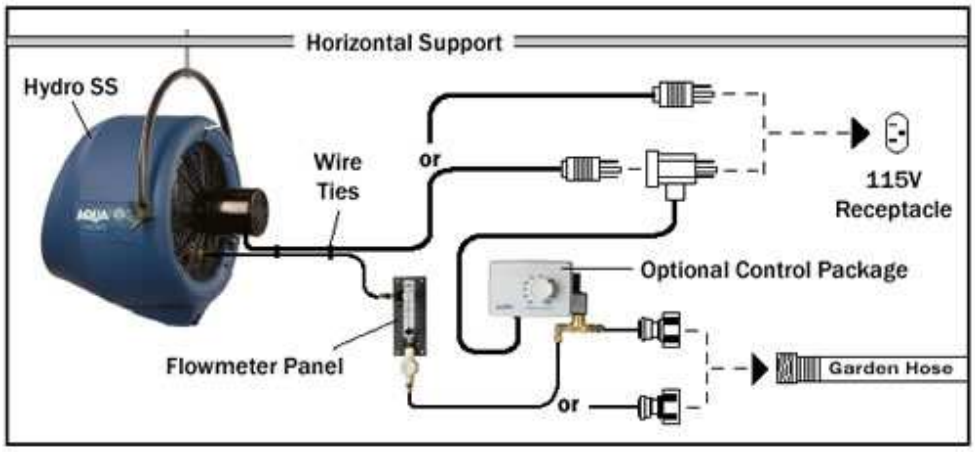

Diseño de instalación de alimentación directa